取扱説明書

CM369-JP

NET-ACCESS™ 排気用エアーダクト

製品番号: CNAE3

©Panduit Corporation Japan Branch

梱包内容

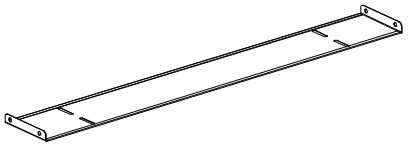

エアーダクト用クロスメンバー(x1)

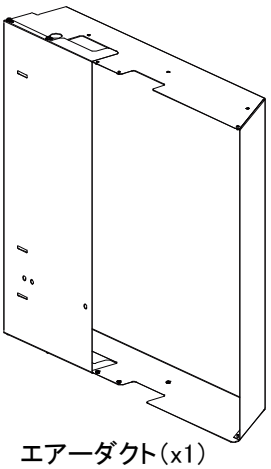

エアーダクト(x1)

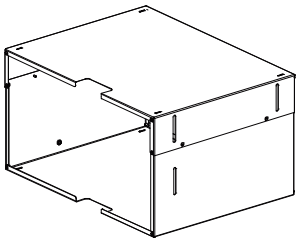

パワーダクト(x1)

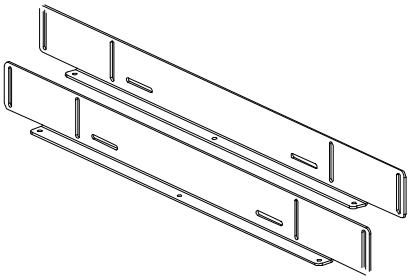

エアーダクト用ブラケット(x2)



パワーダクト用ブラケット(x1)



エアーダクト用熱プレート/上部用(x1)



エアーダクト用熱プレート/下部用(x1)

エアーダクト取り付け

1. 添付されている#10-32ネジ4本およびロックワッシャー4個を用いて、エアーダクト用クロスメンバーをエアーダクト本体に取り付けます(図1参照)。エアーダクト用ブラケットを、添付されている#10-32ネジ6本およびロックワッシャー6個を用いて、エアーダクトの上部と下部に取り付けます(図1.1参照)。

注:排気用エアーダクトはCisco社製ラックマウントキット(WS-C6X09-RACK)と使用するようデザインされています。Cold Aisle(冷気通路)に面するレールは、マウントレールから約2.5cm内側に設置してください。背面レールはそこから約41cmの位置に設置してください。
ロックワッシャーはグランディングを確保するために必要です。

図1

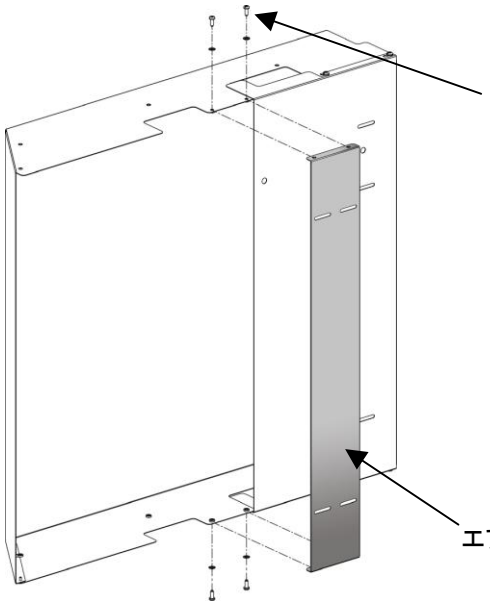

図1.1

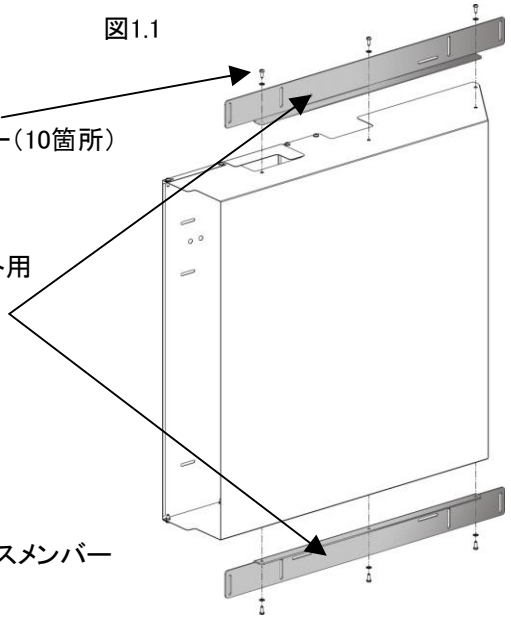

版	制定	作成	承認
-	2008年9月26日	久保	今野

NET-ACCESS™ 排気用エアーダクト

製品番号: CNAE3

©Panduit Corporation Japan Branch

2. エアーダクトに留めてある熱プレートのネジ4箇所を緩めます（図2.1参照）。エアーダクトの上部タブがスイッチの上にくるようにします。添付されているインチネジ4本を用いてエアーダクトを取り付けます。

注：インチネジの留め位置については図2.2を参照

図2.1

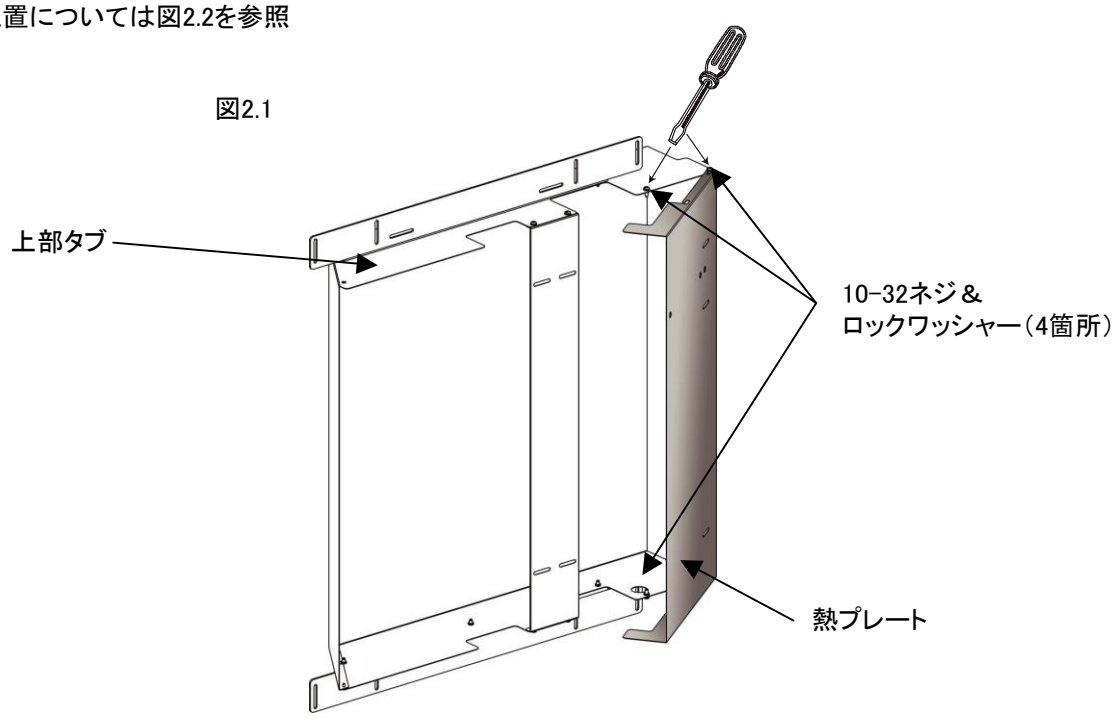

エアーダクトをキャビネットに取り付ける際は、5/16″ ラチェットおよびソケットを使用してください。

図2.2

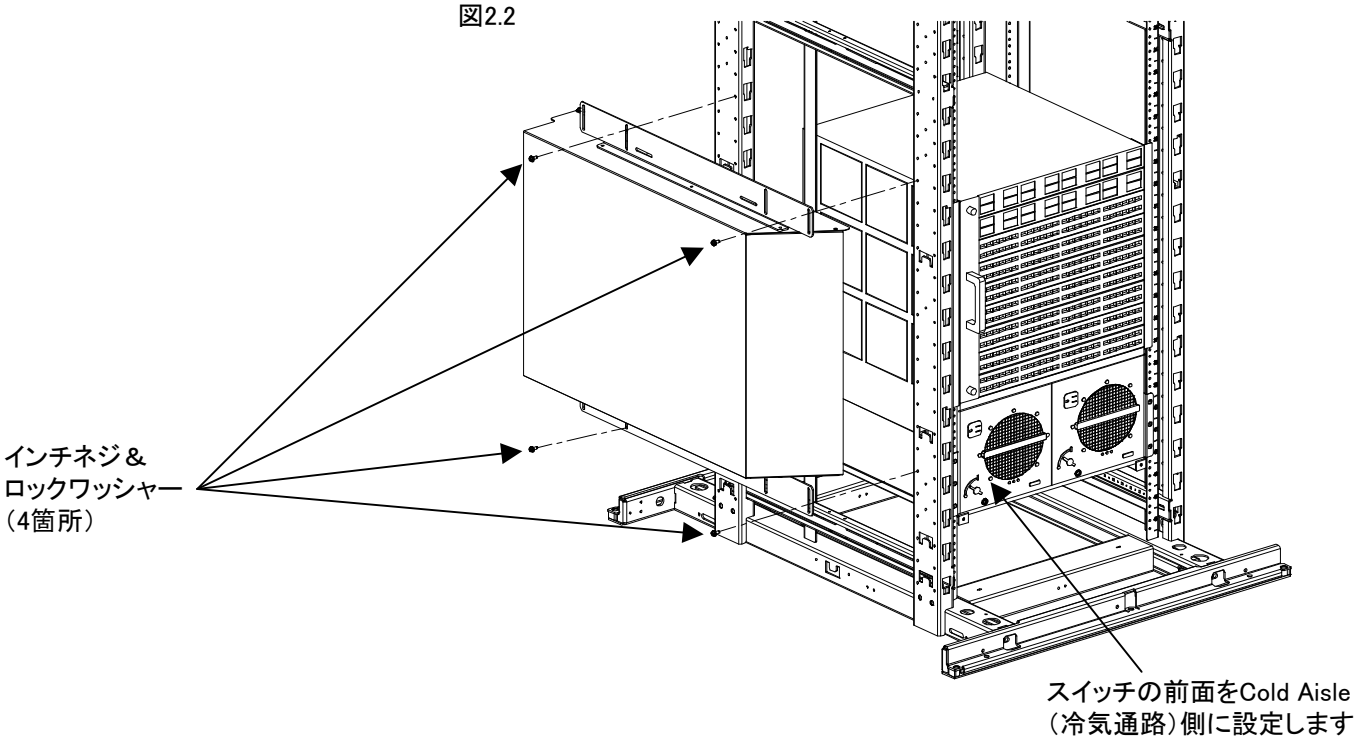

版	制定	作成	承認
-	2008年9月26日	久保	今野

NET-ACCESS™ 排気用エアーダクト

製品番号: CNAE3

©Panduit Corporation Japan Branch

パワーダクト取り付け

3. 添付されているインチネジとロックワッシャーを用いて、スイッチの上部とブラケットの上部の距離が14cmになるように、あるいはラックマウントキットの下部から16Uの位置にパワーダクト用ブラケットを取り付けます（図3参照）。

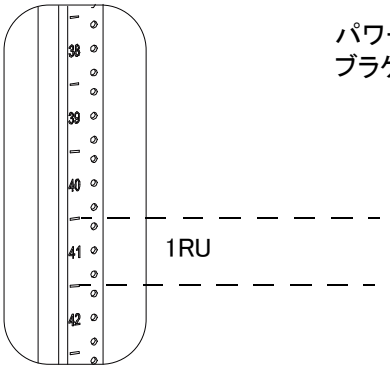

図3

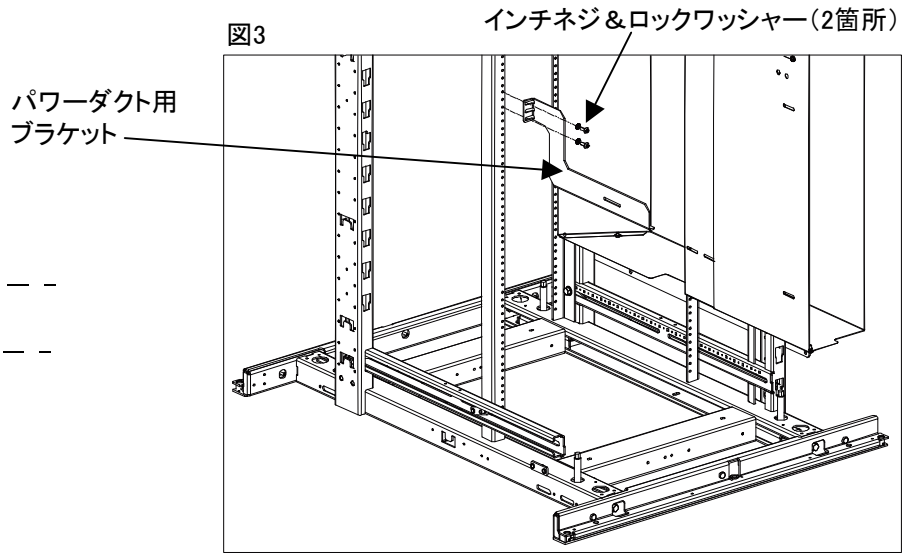

4. 添付されている#10-32ネジとロックワッシャー、ウィングナットを用いてパワーダクトを取り付けます。1つ目の#10-32ネジとブラケットのスロットおよびパワーダクトの側面を一列に合わせます。次に残りのネジとロックワッシャーを、ウィングナットを用いてサイドダクトおよびパワーダクトの穴に通します。

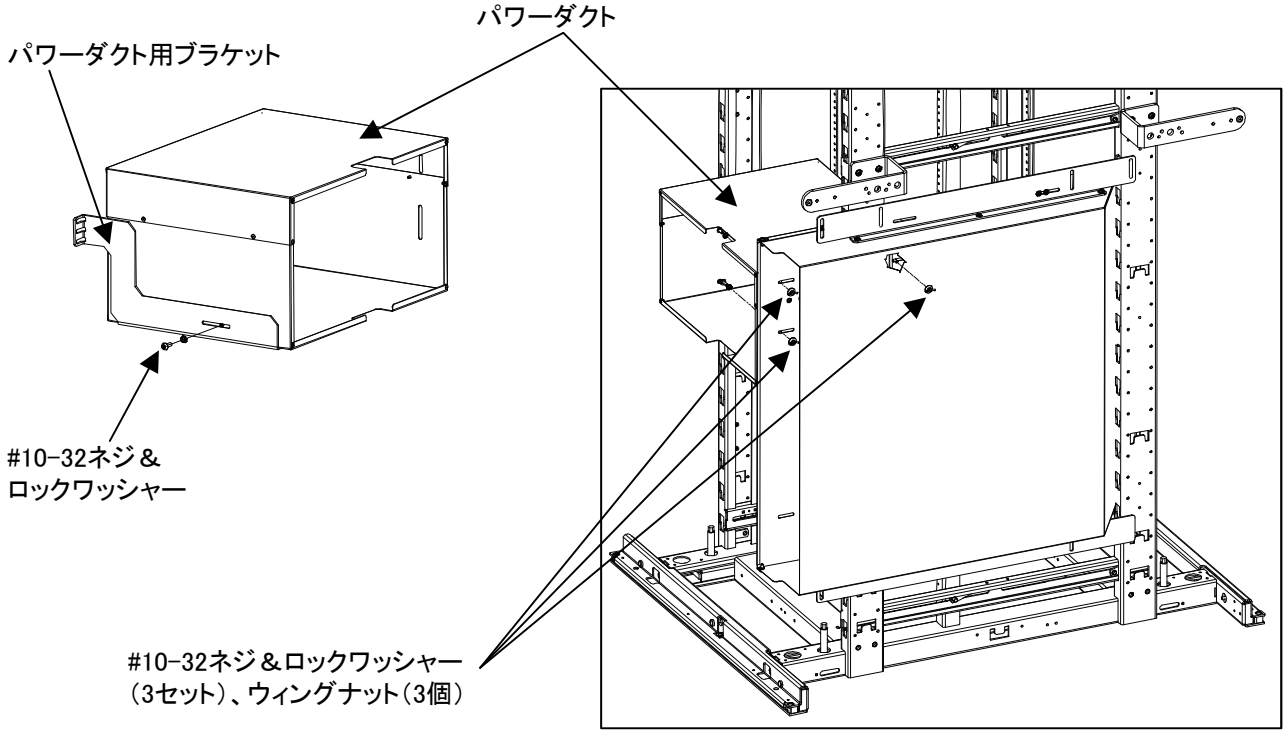

版	制定	作成	承認
-	2008年9月26日	久保	今野

取扱説明書

CM369-JP

NET-ACCESS™ 排気用エアーダクト

製品番号: CNAE3

©Panduit Corporation Japan Branch

エアーダクト用熱プレート取り付け

添付されている#10-32ネジとロックワッシャーを用いて、熱プレートを取り付けます（図5参照）。空気が通り抜けないようプレートを調節します。ダクトの上下の隙間を埋めるプレートがあります。図6は上部プレートの取り付け方法です。

図5

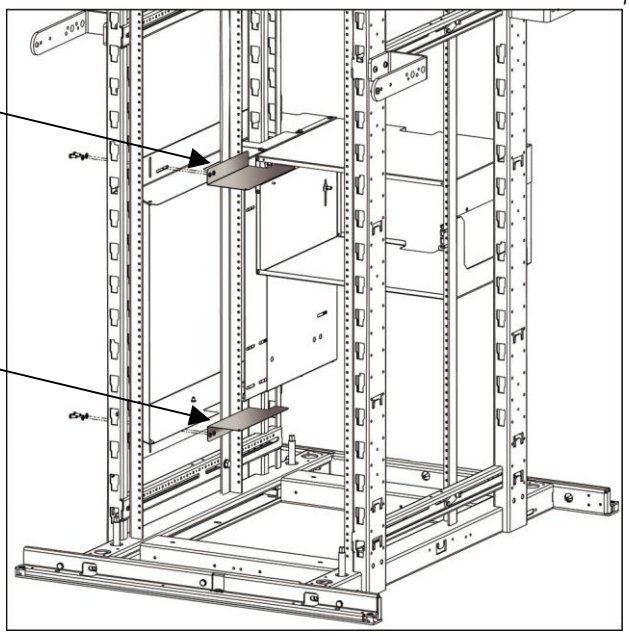

#10-32ネジ＆ロックワッシャー

図6

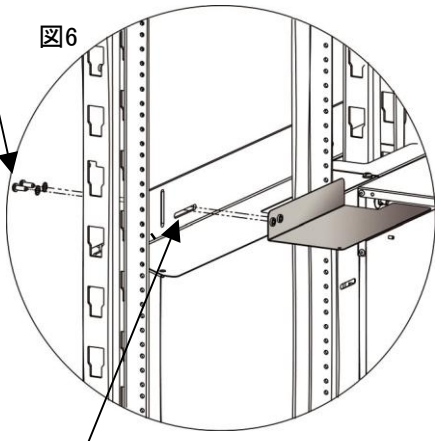

エアーダクト用ブラケットにネジを水平に2つ取り付けます。

注：ロックワッシャーはグランディングを確保するために必要です。

Cisco6513へのCNAE3取り付け

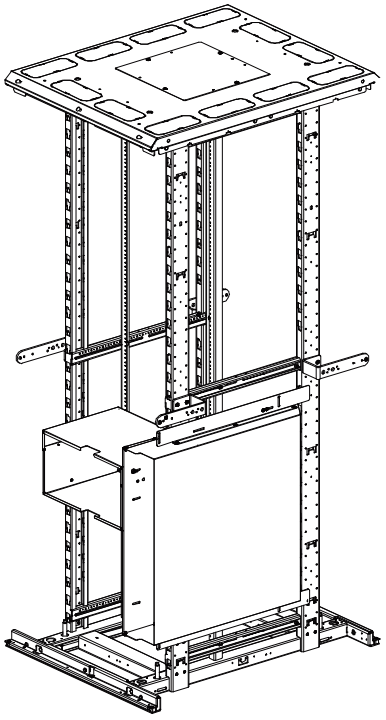

版	制定	作成	承認
-	2008年9月26日	久保	今野